PRESENTATION DU MATERIEL UTILISE

DESIGNATION DU MATERIEL

UE Systems Inc

« ULTRAPROBE 10.000 »

- Gamme de fréquences : 20 kHz to 100 kHz (incrémentation 1kHz)
- Gamme dynamique : 1 à 120 dB
- Temps de réponse : <10 millisecondes
- Signal ultrasonique : analogique (valeur crête, Peakhold, moyenne et facteur de crête)
- Sorties : connexion casque audio, connecteur RS-232
- Ecran : 64 x 128 LCD, avec retro-éclairage LED
- Mémoire et batterie : 400 unités, NiMH Rechargable
- Température d'utilisation : 0-50°C

I CONTRÔLE I

Client :
Référence client : 4501686416
Référence DV GROUP : 488022

ZONE PRESSE	P17	ORGANE									
REPERE	3	VALEUR	70 dB	VANNE	RACCORD	COUDE	T	TUYAU	DISTRIBUTEUR	ELECTROVANNE	AUTRES
					X						

OBSERVATIONS	PRESENCE D'UNE FUITE AU NIVEAU DU RACCORD DE L'ARRIVE D'AIR.	
PRECONISATIONS	REMPLACER LE RACCORD ET CONTROLER L'ETANCHEITE.	
URGENCES		INTERVENTION LE PLUS TOT POSSIBLE
		INTERVENTION PROCHAIN ARRET
		PAS D'INTERVENTION
INTERVENTION	TECHNICIEN	
	DATE	
	ACTION	

ZONE PRESSE	P17	ORGANE									
REPERE	4	VALEUR	85 dB	VANNE	RACCORD	COUDE	T	TUYAU	DISTRIBUTEUR	ELECTROVANNE	AUTRES
					X					X	

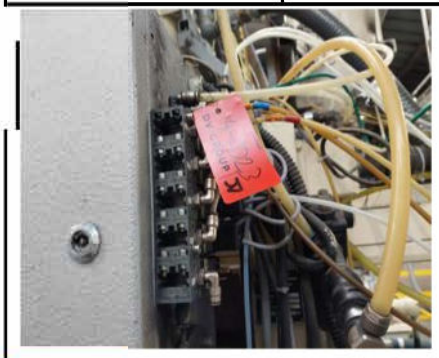

OBSERVATIONS	PRESENCE D'UNE FUITE AU NIVEAU DU RACCORD DEL'ELECTROVANNE.	
PRECONISATIONS	REMPLACER LE RACCORD ET CONTROLER L'ETANCHEITE.	
URGENCES		INTERVENTION LE PLUS TOT POSSIBLE
		INTERVENTION PROCHAIN ARRET
		PAS D'INTERVENTION
INTERVENTION	TECHNICIEN	
	DATE	
	ACTION	

we perform together

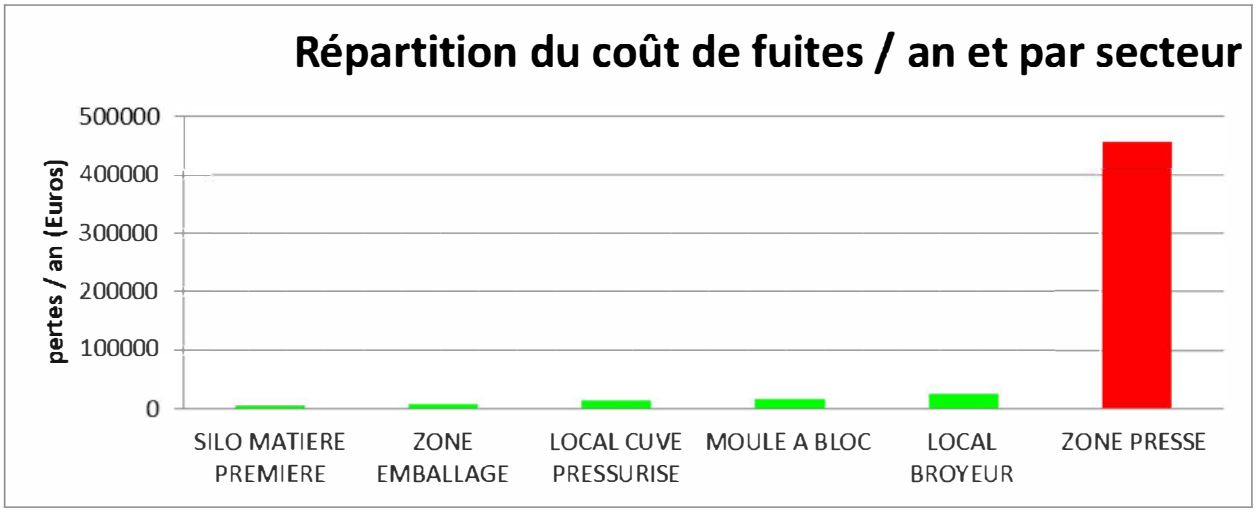
Répartition du coût de fuites / an et par secteur
pertes / an (Euros)
500000
400000
300000
200000
100000
0
SILO MATIERE PREMIERE
ZONE EMBALLAGE
LOCAL CUVE PRESSURISE
MOULE A BLOC
LOCAL BROYEUR
ZONE PRESSE

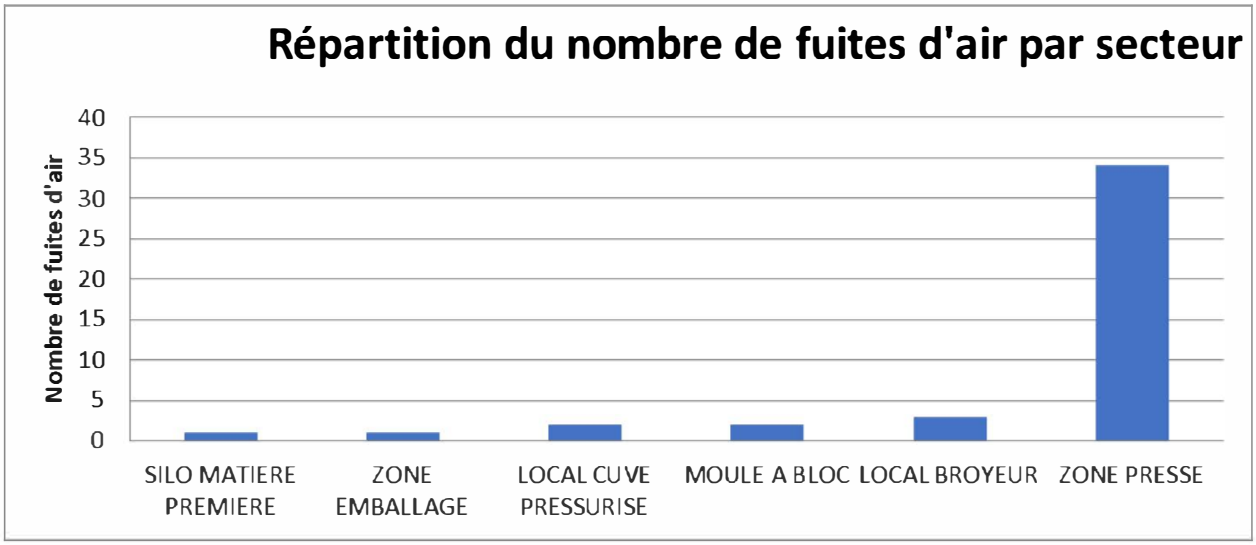
Répartition du nombre de fuites d'air par secteur
Nombre de fuites d'air
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SILO MATIERE PREMIERE
ZONE EMBALLAGE
LOCAL CUVE PRESSURISE
MOULE A BLOC
LOCAL BROYEUR
ZONE PRESSE